


Scheda Tecnica

Sistemi a gas chimici - FSL 1230™ / FSL 5112™



Circuito pneumatico bombole in batteria

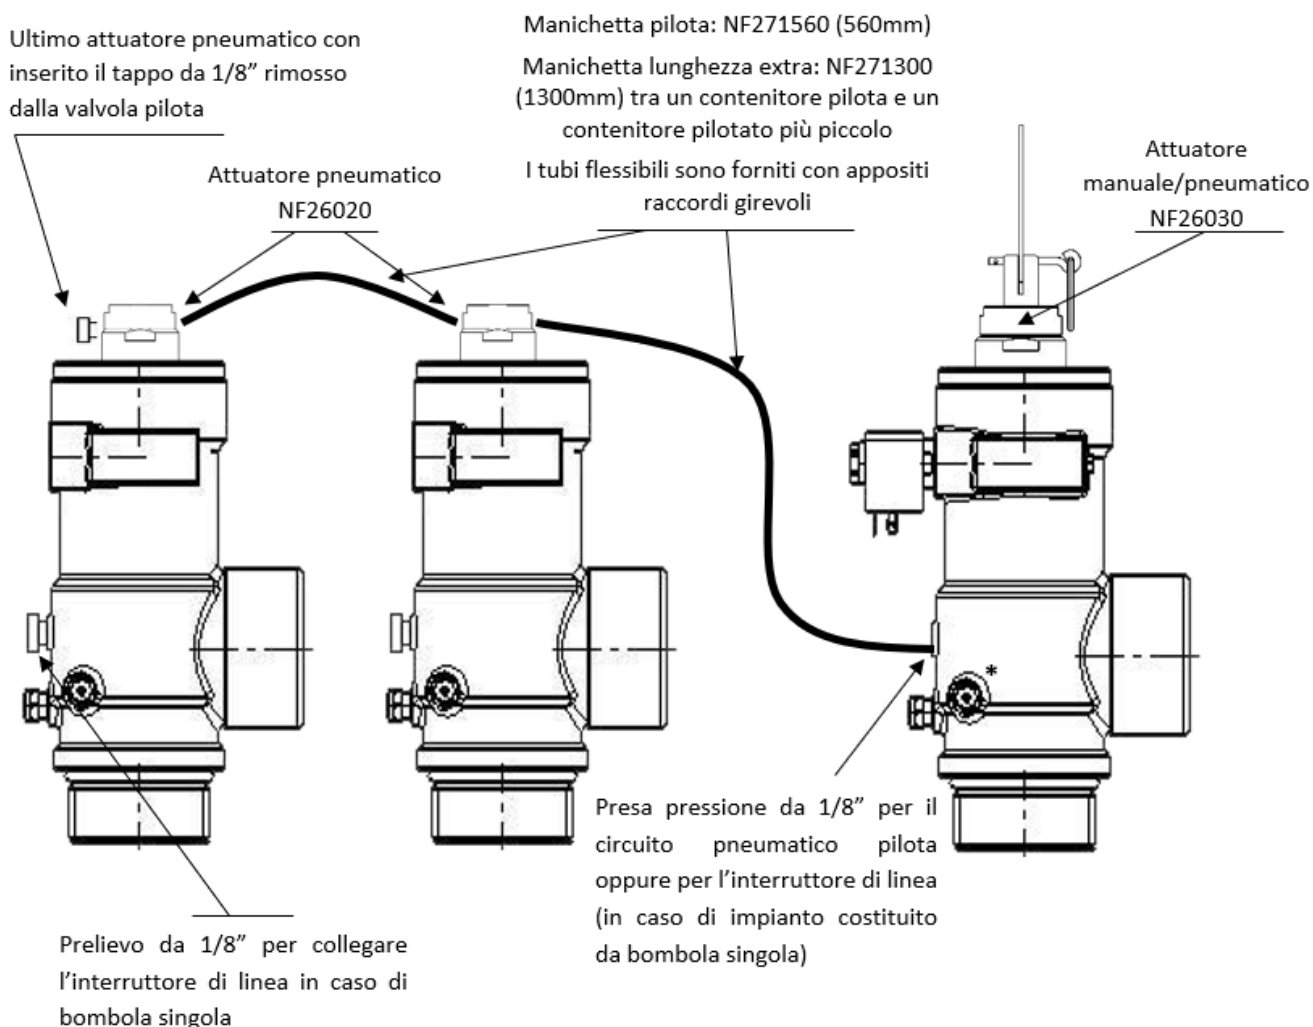

La certificazione LPCB del sistema FSL 1230/5112 comprende l'utilizzo di 4 tubi flessibili pilota e 4 attuatori pneumatici.

Linea pilota estesa

I nostri test hanno dimostrato il pieno funzionamento di tutti gli attuatori con un tubo flessibile pilota dalla valvola master di **30m, 10 Attuatori pneumatici e 10 tubi flessibili pilota**. (Il tubo flessibile pilota con un diametro interno di 4 mm ha mostrato un ritardo di 0,75s tra l'apertura della valvola master e il funzionamento dell'ultimo attuttore pneumatico).

Nota: Valvole rappresentate senza i manometri per chiarezza. Disegni non in scala.